

축전지 점검 보고서

출력 일자 : 2025-09-23

1. 기본 정보

- 1. 사이트명 : 동해지방해양경찰청(25)
- 2. بانک명 : 호미곶
- 3. 제조사명 :
- 4. 모델명(제조년월):
- 5. 용량(Ah) :
- 6. 출하저항 : 4.50 (mΩ)

결		
재		

측정자 : (인)

측정장소 :



측정일자 : 2025-09-18

2. 셀 전체 평균값

적용기준값 : 4.50 (mΩ)

평균	전압(V)	내부저항(mΩ)	온도(℃)	비고
	12.60	58.794		

3. 셀 특성 그래프

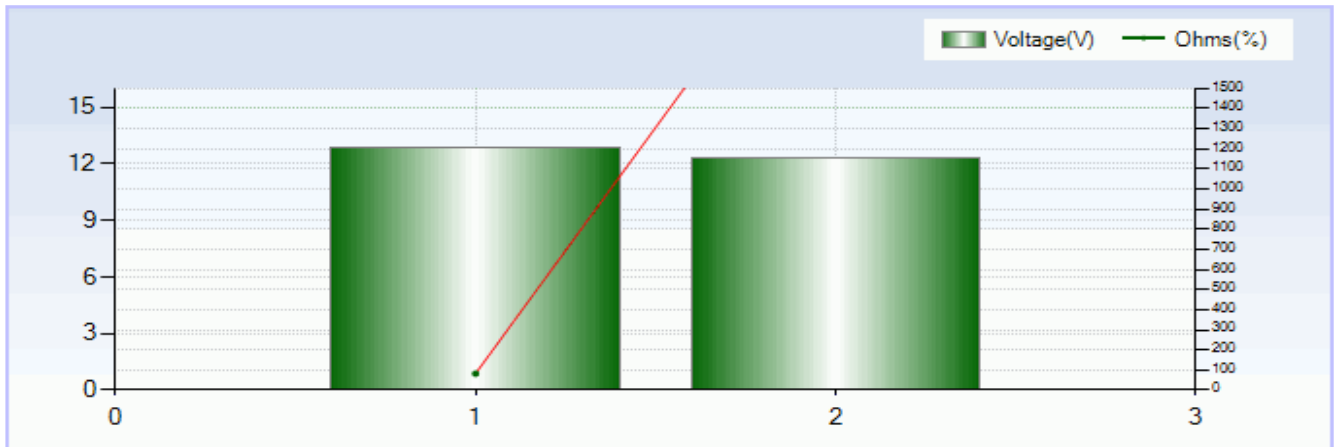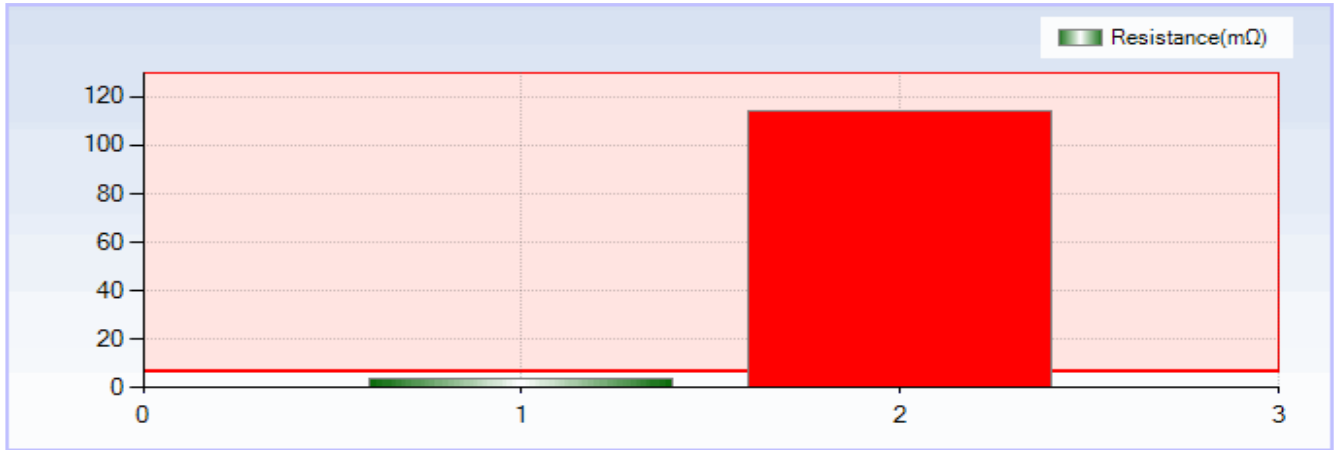

4. 셀 특성 데이터 (기준측정값 기준)

셀	전압(V)	내부저항(mΩ)	내부저항(%)	온도(℃)	상태
1	12.86	3.718	82.62	-	정상
2	12.33	113.869	2,530.42	-	*이상

메모

- 끝 -