

축전지 점검 보고서

1. 기본 정보

1. 사이트명 : 동해지방해양경찰청(25,09)
2. بانک명 : 호미곶 R/S 1조
3. 제조사명 : 세방전지(주)
4. 모델명(제조년월): ESP100H-12 25,06
5. 용량(Ah) : 100 (Ah)
6. 출하저항 : 4.50 (mΩ)


측정장소 : UPS실
측정일자 : 2025-09-17

2. 셀 전체 평균값

적용기준값 : 4.50 (mΩ)

평균	전압(V)	내부저항(mΩ)	온도(℃)	비고
	13.11	4.037		

3. 셀 특성 그래프

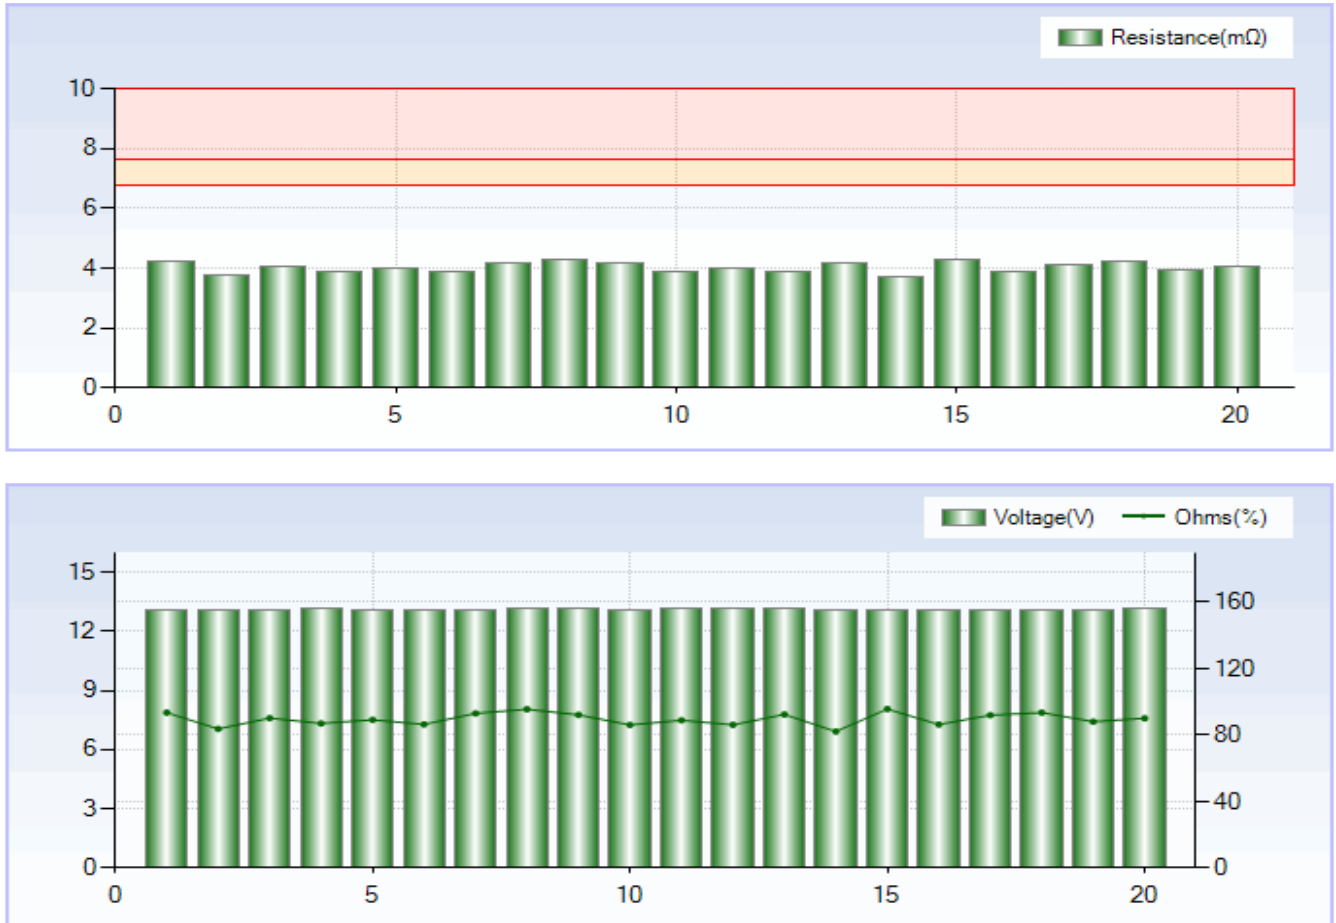

4. 셀 특성 데이터 (기준측정값 기준)

셀	전압(V)	내부저항(mΩ)	내부저항(%)	온도(℃)	상태
1	13.11	4.213	93.62	-	정상
2	13.10	3.772	83.82	-	정상
3	13.10	4.064	90.31	-	정상
4	13.12	3.919	87.09	-	정상
5	13.11	4.017	89.27	-	정상
6	13.10	3.894	86.53	-	정상
7	13.10	4.192	93.16	-	정상
8	13.12	4.303	95.62	-	정상
9	13.12	4.152	92.27	-	정상
10	13.10	3.880	86.22	-	정상
11	13.12	4.006	89.02	-	정상
12	13.12	3.882	86.27	-	정상
13	13.12	4.162	92.49	-	정상
14	13.11	3.702	82.27	-	정상
15	13.11	4.309	95.76	-	정상
16	13.11	3.891	86.47	-	정상
17	13.11	4.143	92.07	-	정상
18	13.09	4.213	93.62	-	정상
19	13.10	3.968	88.18	-	정상
20	13.13	4.059	90.20	-	정상

메모

- 끝 -